

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/07/2024

Inspecteur: Stephanie Sevens

Mentor:

Installateur: MDS electriciteit BV

ID-label: Hoogpoort 23B

B.T.W. nr.: BE 0755 560 714

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481261

Datum verslag: 10/07/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Hoogpoort
Huisnummer: 23
Busnummer: B
Postcode: 9000
Gemeente: GENT
Land: België

Eigenaar

Naam: Schloemer management BVBA
Straatnaam: Hoogpoort
Huisnummer: 23
Busnummer: B
Postcode: 9000
Gemeente: GENT
Land: België

Installateur

Naam: MDS electriciteit BV
BTW nr.: BE 0755 560 714
Telefoonnummer: +32 493 77 24 24
E-mail: matthias@mds-electriciteit.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820054930122

Teller Nr. : 1SAG1105064166



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 9

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 10,10 MΩ

RE: 9,40 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	16		2	2,5
7	C	20		2	2,5
1	C	25		2	4
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/7/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Stephanie Sevens

De werknemer,

Stephanie Sevens

Sevens

ACEG VZW - #158

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/7/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



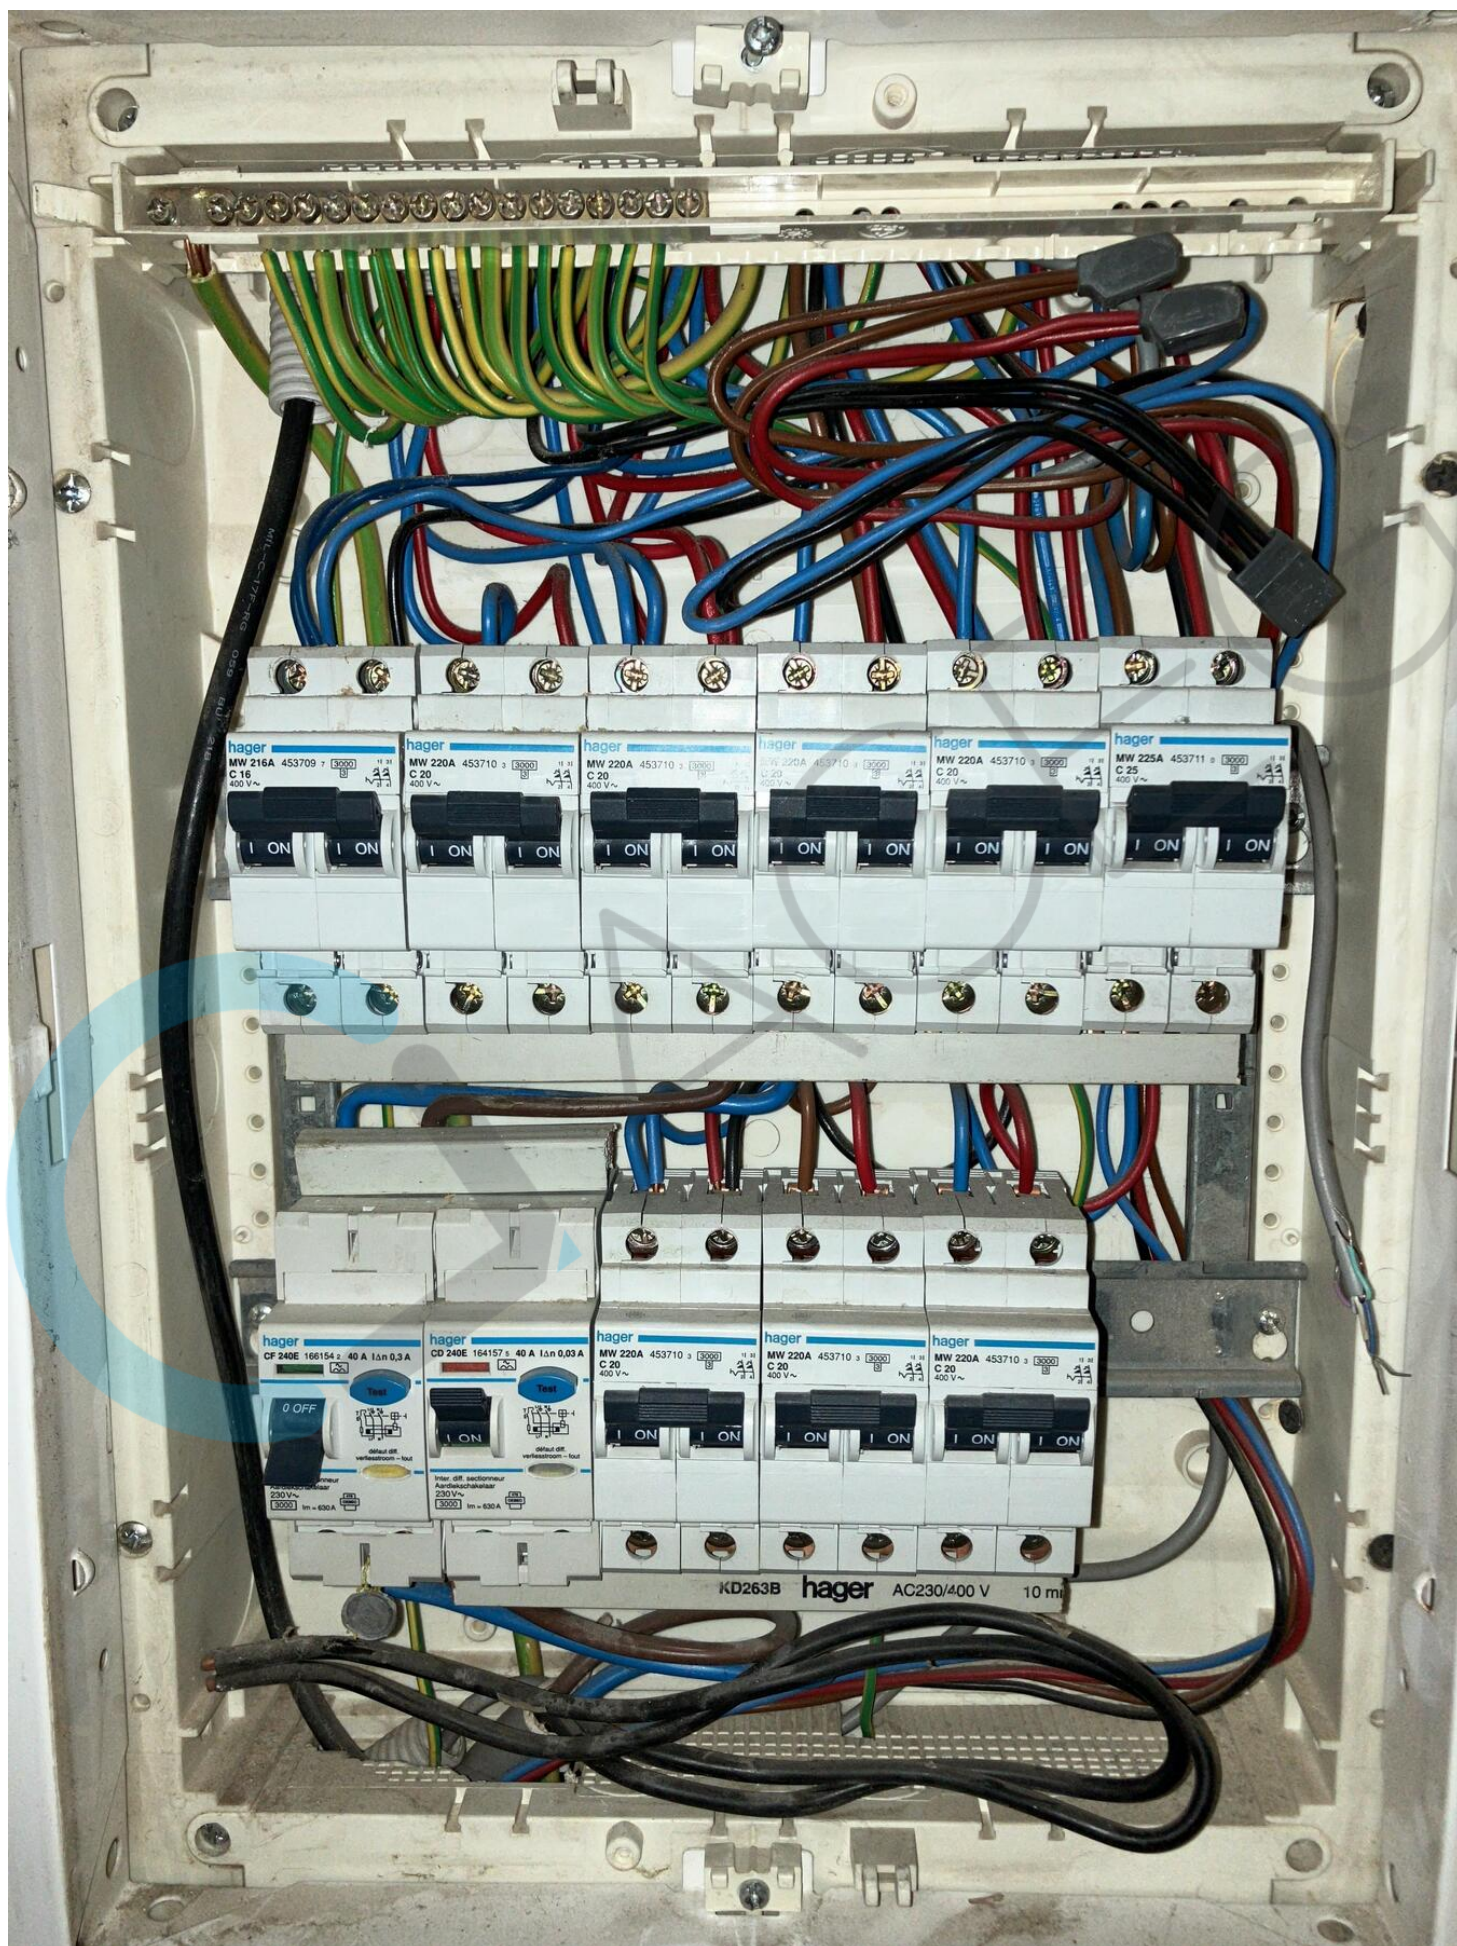

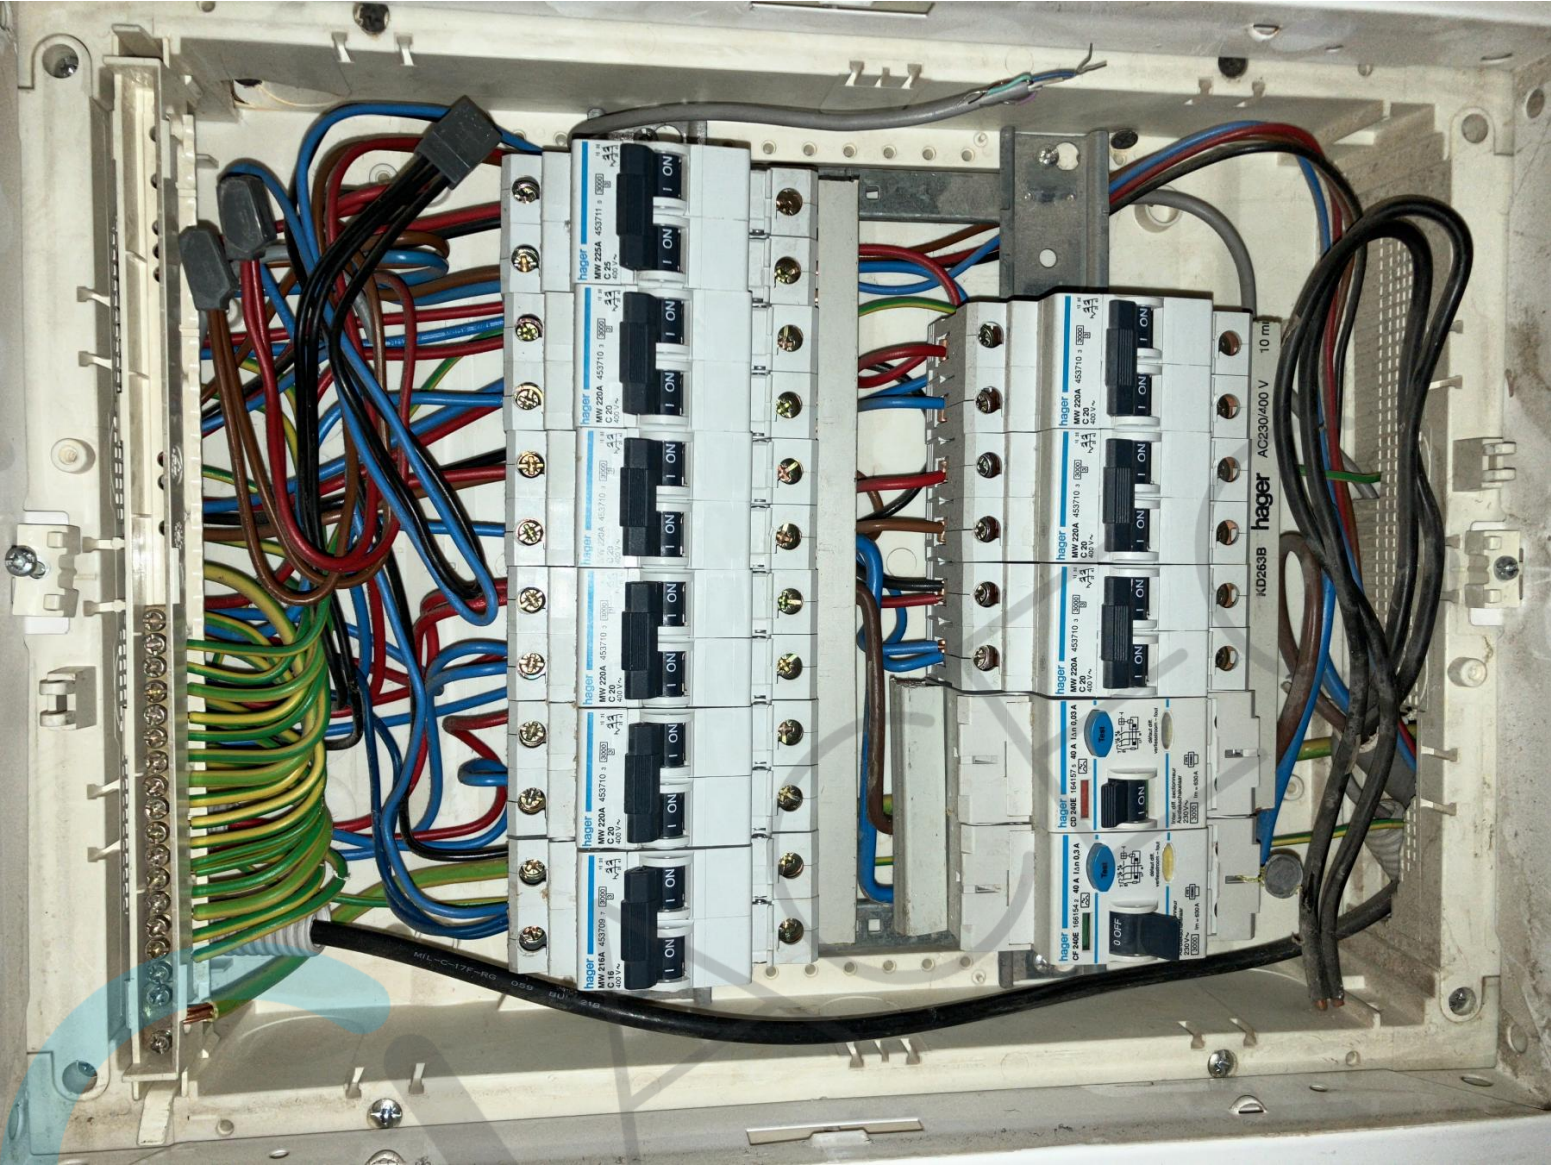



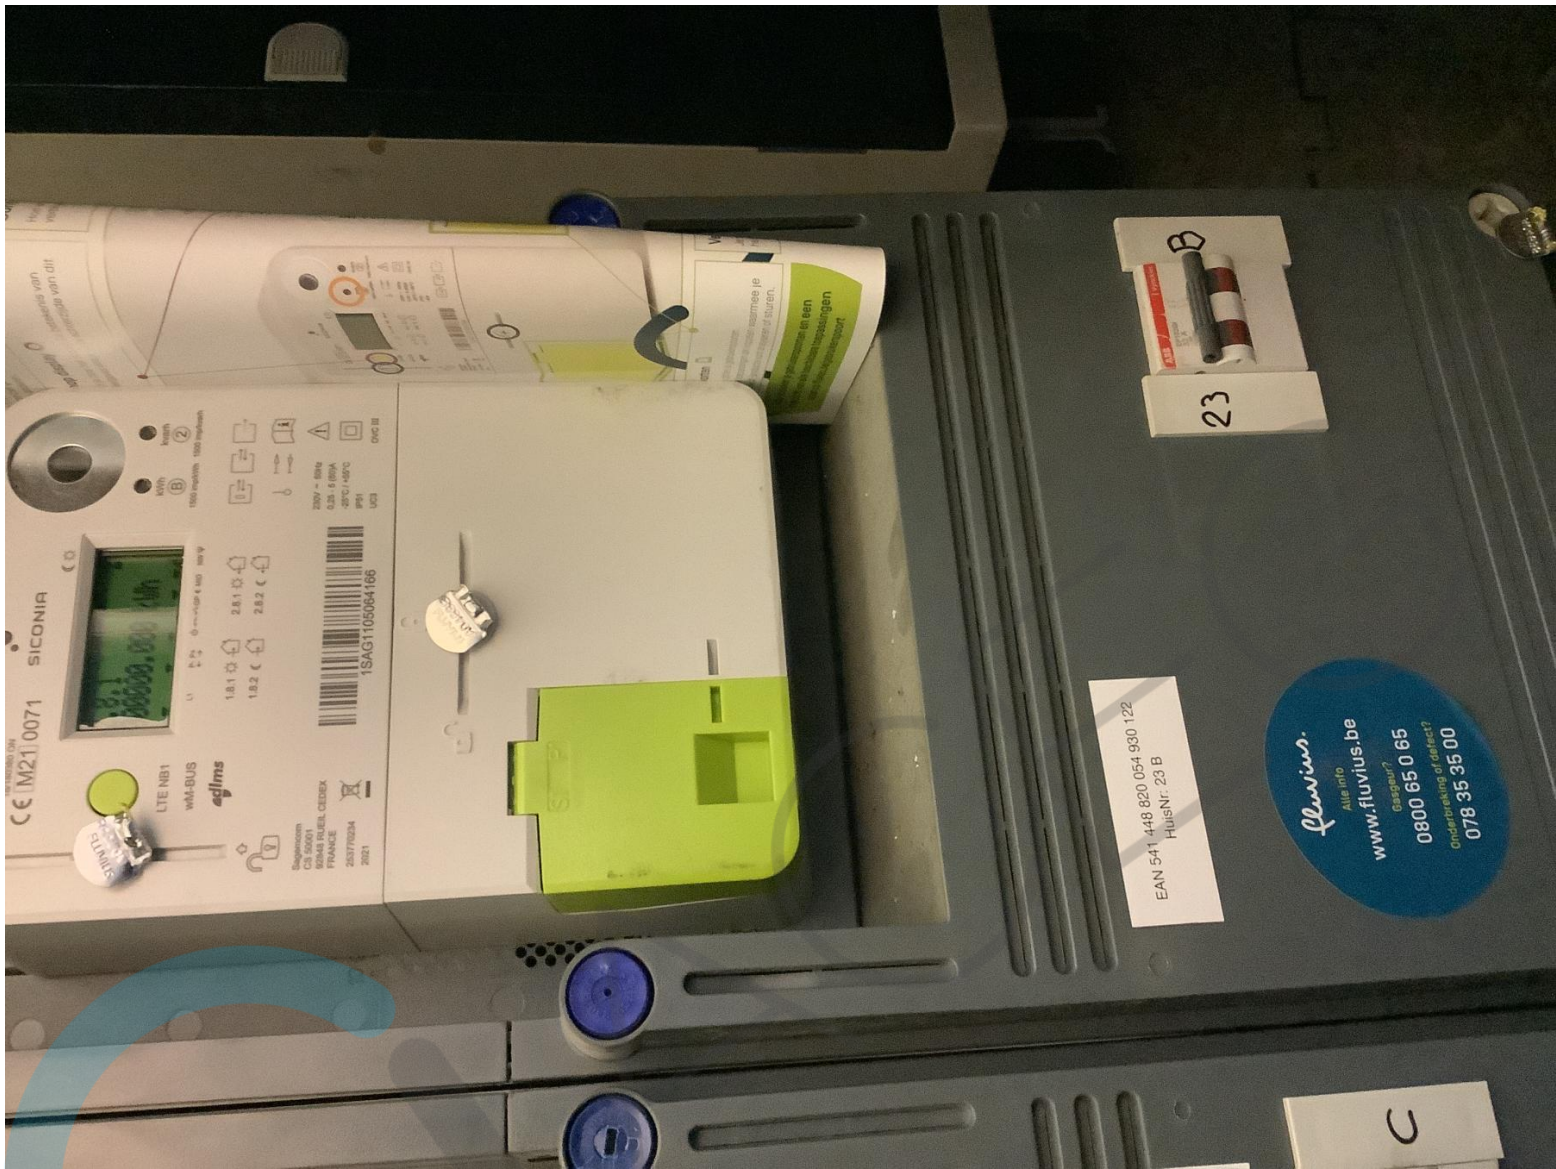

Eurotest 61557



REACTANCE 30Ω

9.40Ω

Rc	0.0kΩ
Rp	0.0kΩ

EURO 61557


F1

F2

F3

F4



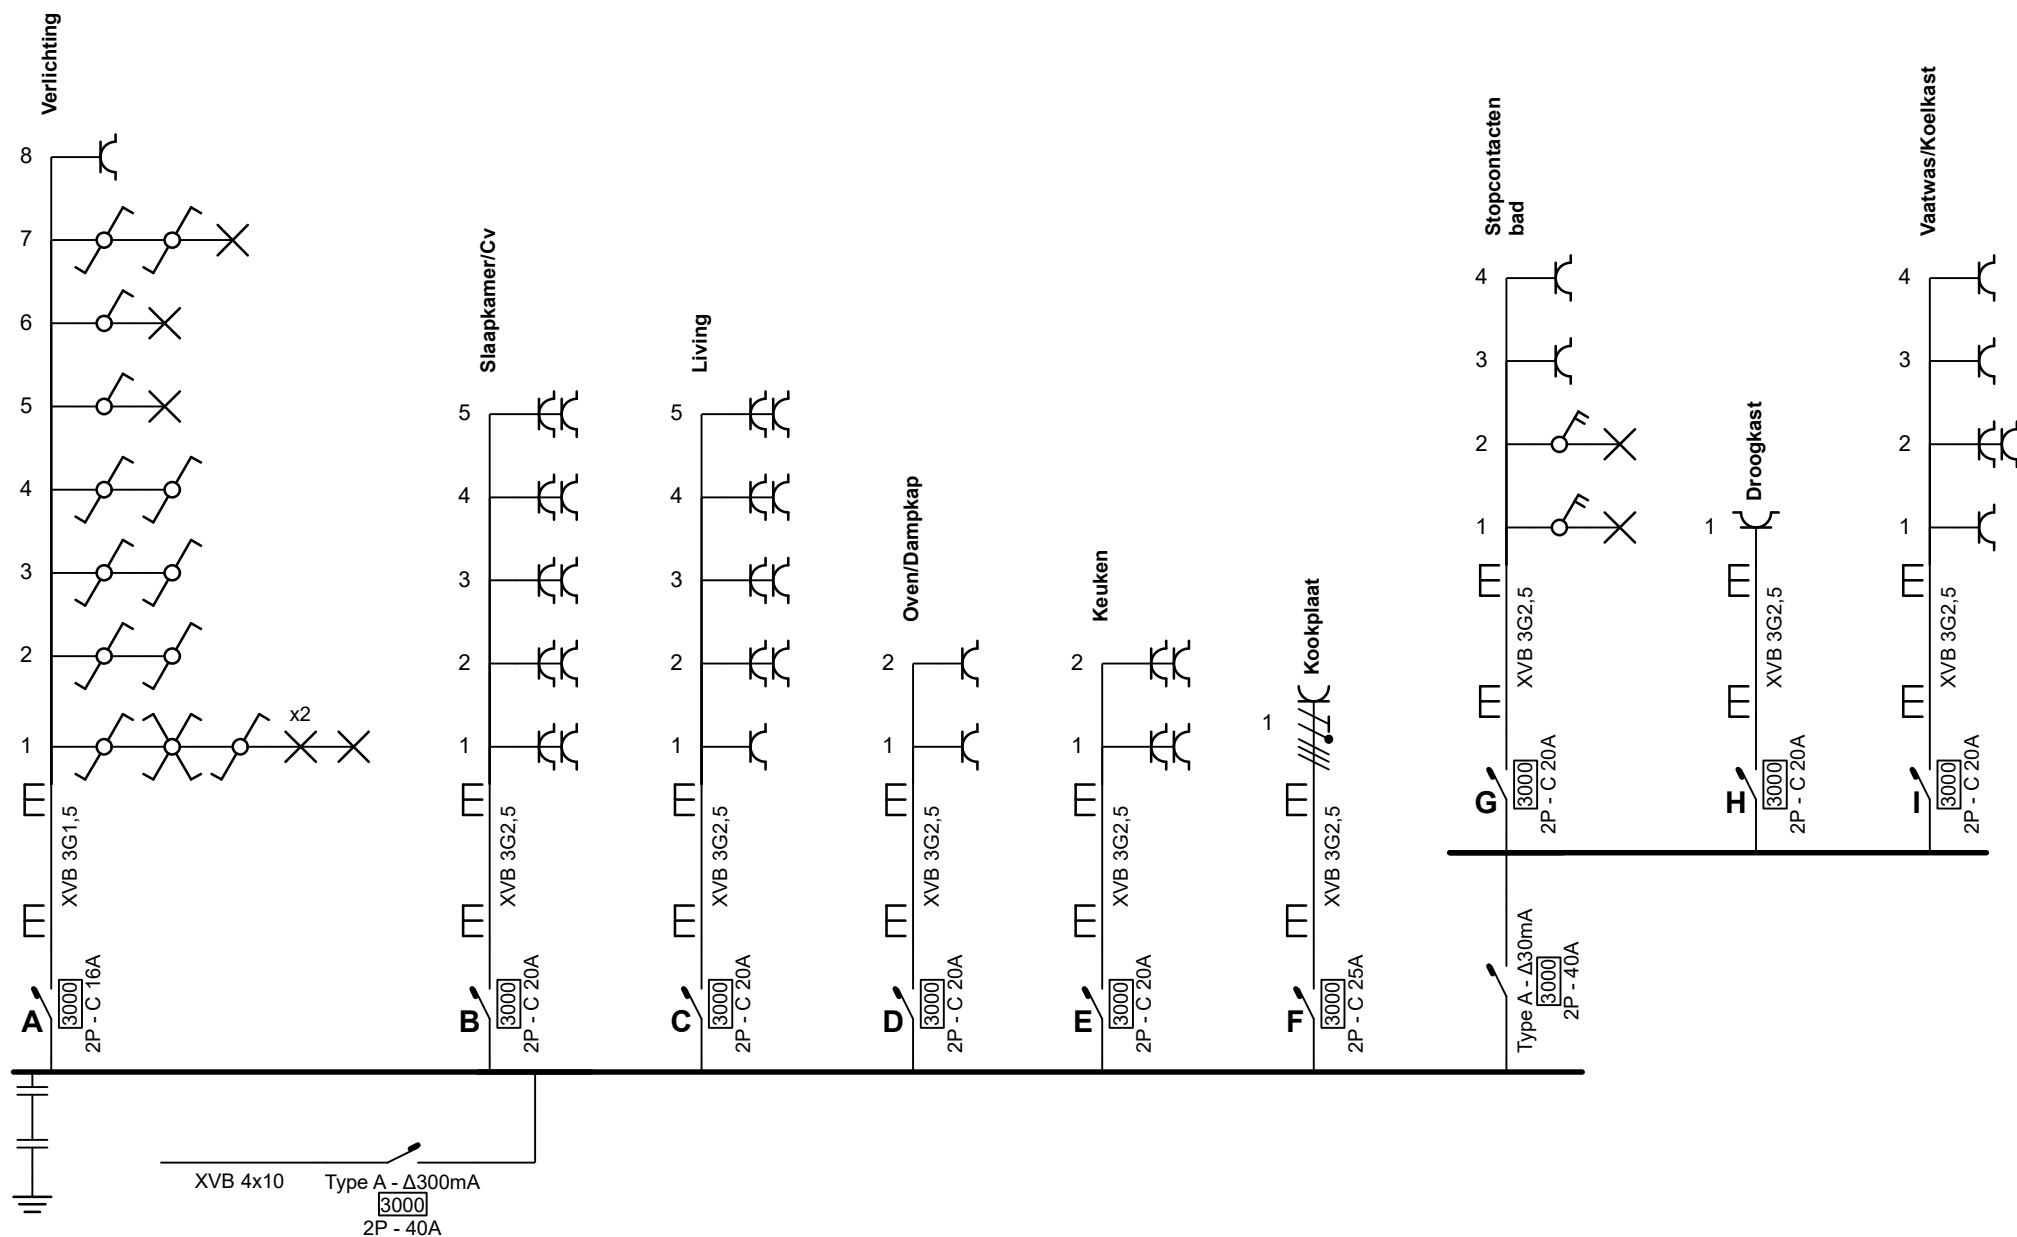

Stephanie Sevens ACEG VZW #158

10/07/2024


[Signature]

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Schloemer Management BVBA
Hoogpoort 23 Bus B
9000 Gent

Installateur
MDS ELECTRICITEIT bv
Klinkkouterstraat 64
9040 Sint-Amandsberg
GSM: 0493 77 24 24
e-mail: info@mds-electriciteit.be
BTW BE 0755.560.714



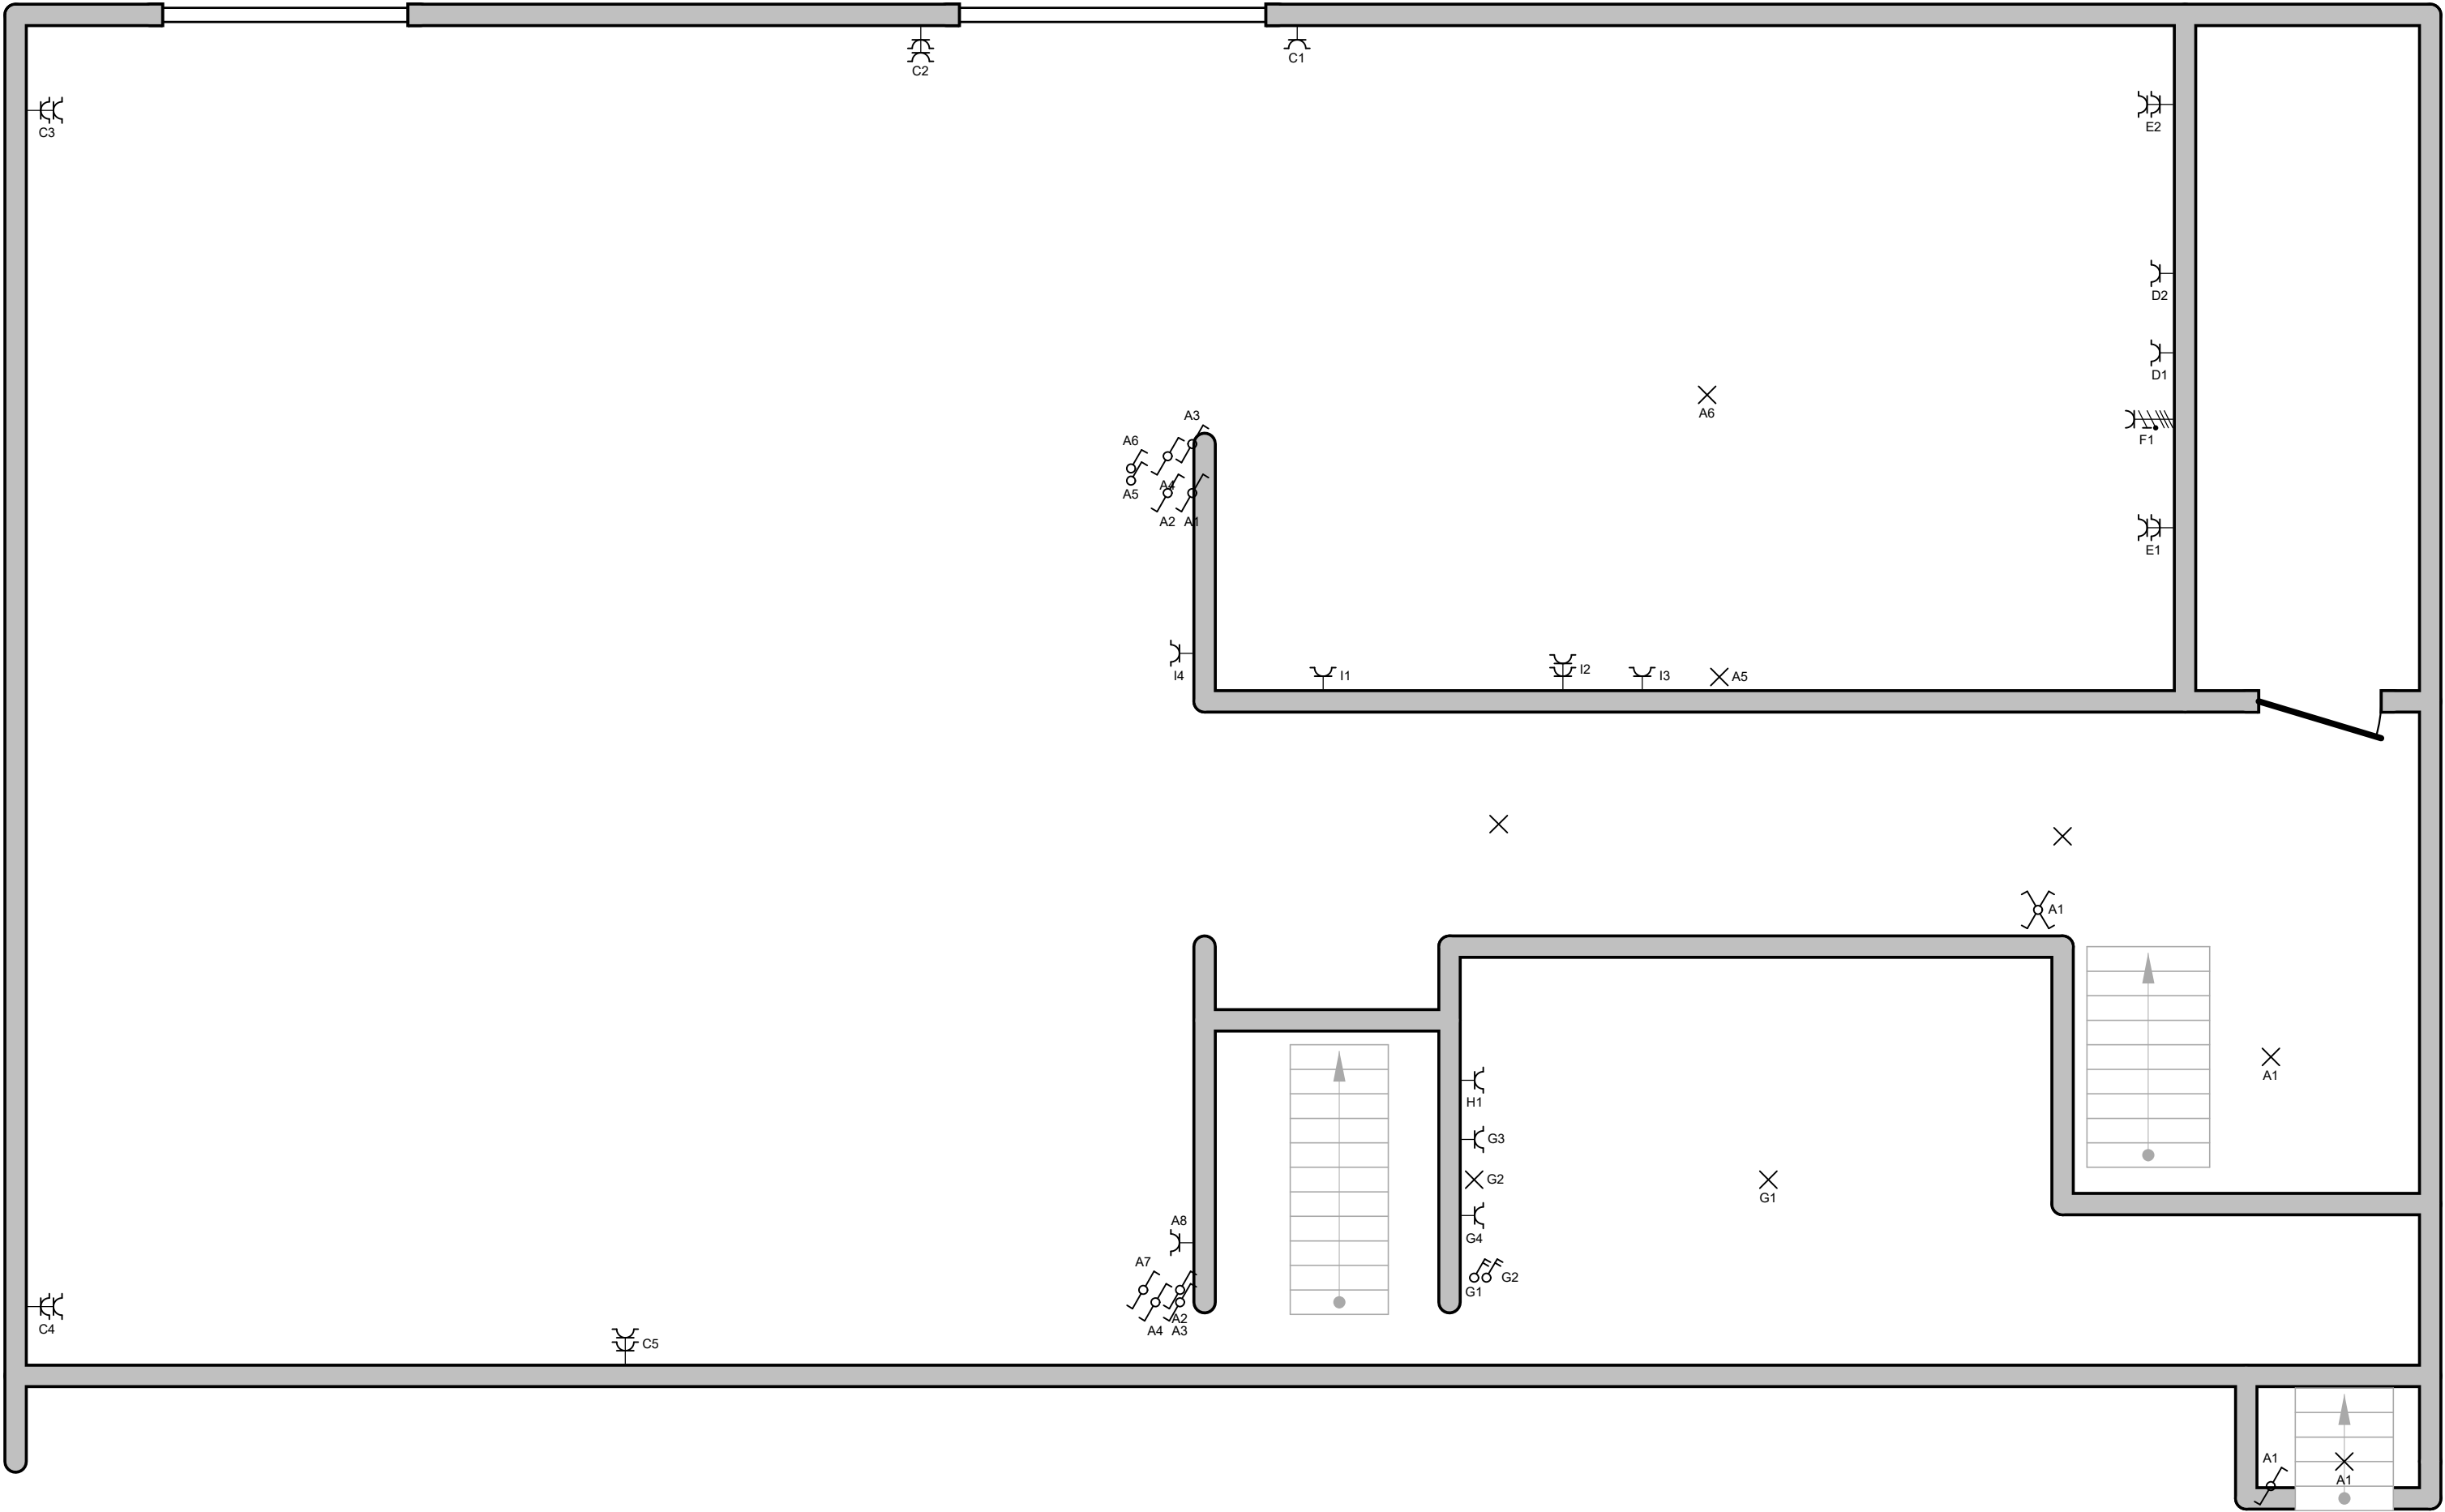


Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Schloemer Management BVBA
Hoogpoort 23 Bus B
9000 Gent

Installateur
MDS ELECTRICITEIT bv
Klinkkouterstraat 64
9040 Sint-Amandsberg
GSM: 0493 77 24 24
e-mail: info@mds-electriciteit.be
BTW BE 0755.560.714



p. 2/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

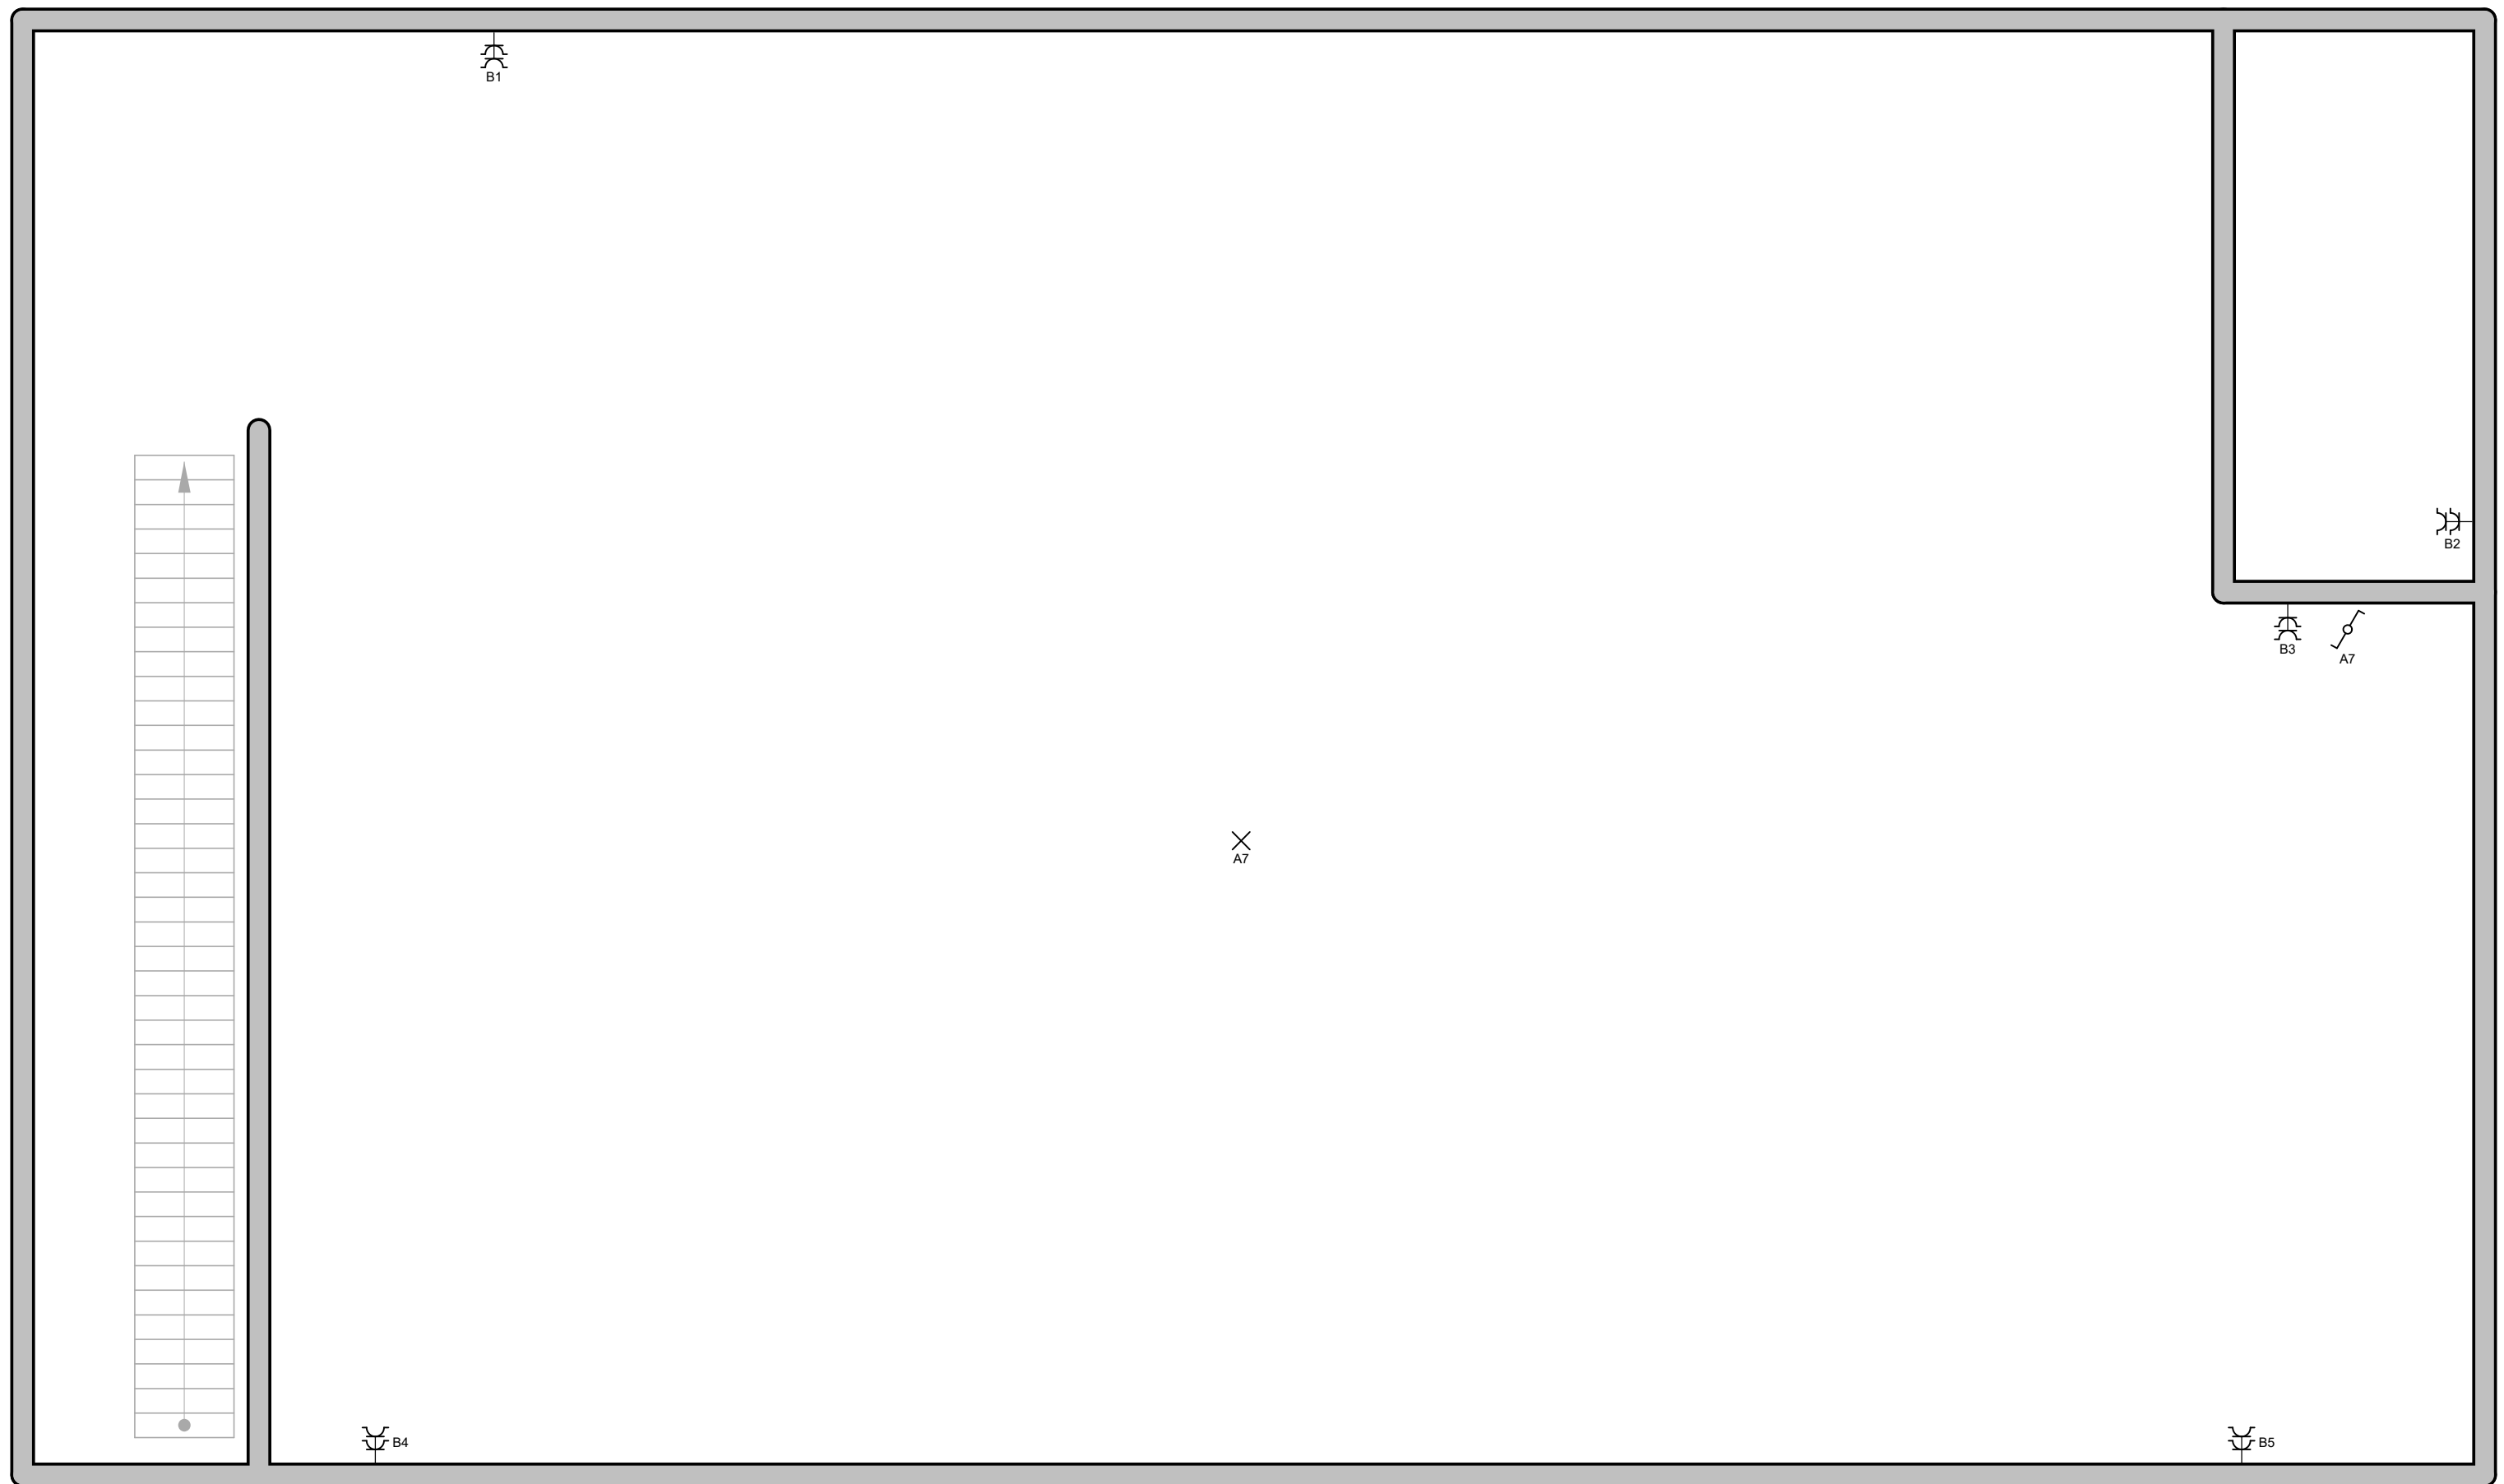

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
Schloemer Management BVBA
Hoogpoort 23 Bus B
9000 Gent

Installateur
MDS ELECTRICITEIT bv
Klinkkouterstraat 64
9040 Sint-Amandsberg
GSM: 0493 77 24 24
e-mail: info@mds-electriciteit.be
BTW BE 0755.560.714



p. 3/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

A	Verlichting
B	Slaapkamer/Cv
C	Living
D	Oven/Dampkap
E	Keuken
F	Kookplaat
G	Stopcontacten bad
H	Droogkast
I	Vaatwas/Koelkast

	Erkend Organisme ACEG vzw - Oost-Vlaanderen Wezepoelstraat 120 9240 Zele Tel.: 09 395 06 94 e-mail: ovl@aceg.be BE 0839.866.481	Plaats van de elektrische installatie Schloemer Management BVBA Hoogpoort 23 Bus B 9000 Gent	Installateur MDS ELECTRICITEIT bv Klinkkouterstraat 64 9040 Sint-Amandsberg GSM: 0493 77 24 24 e-mail: info@mds-electriciteit.be BTW BE 0755.560.714		p. 4/4 Lijst Kringen
					2 x 230V ~ 50Hz