ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/08/2026 **Inspecteur:** Ruben Van Doesselaere **Mentor:** **Installateur:** Zutterman
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:BE 0720 758 696

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251269

Datum verslag: 13/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Poststraat
Huisnummer	23A
Busnummer	
Postcode	9860
Gemeente	OOSTERZELE
Land	België

Eigenaar

Naam	[redacted]
Straatnaam	Poststraat
Huisnummer	23A
Busnummer	
Postcode	9860
Gemeente	OOSTERZELE
Land	België

Installateur

Naam	Zutterman
BTW nr.	BE 0720 758 696
Telefoonnummer	+32 476 03 66 43
E-mail	arnozutterman@hotmail.com

Type : woning **EAN** : 5414488200536403 43 **Teller Nr.:** : 1SAG3200128072

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 25
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 23.0 MΩ RE: 2.27 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	25	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/8/2051

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


Inspectietijd: van 10:44 tot 11:28


De inspecteur Ruben Van Doesselaere

Ruben Van Doesselaere
ACEG VZW - #402

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/8/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

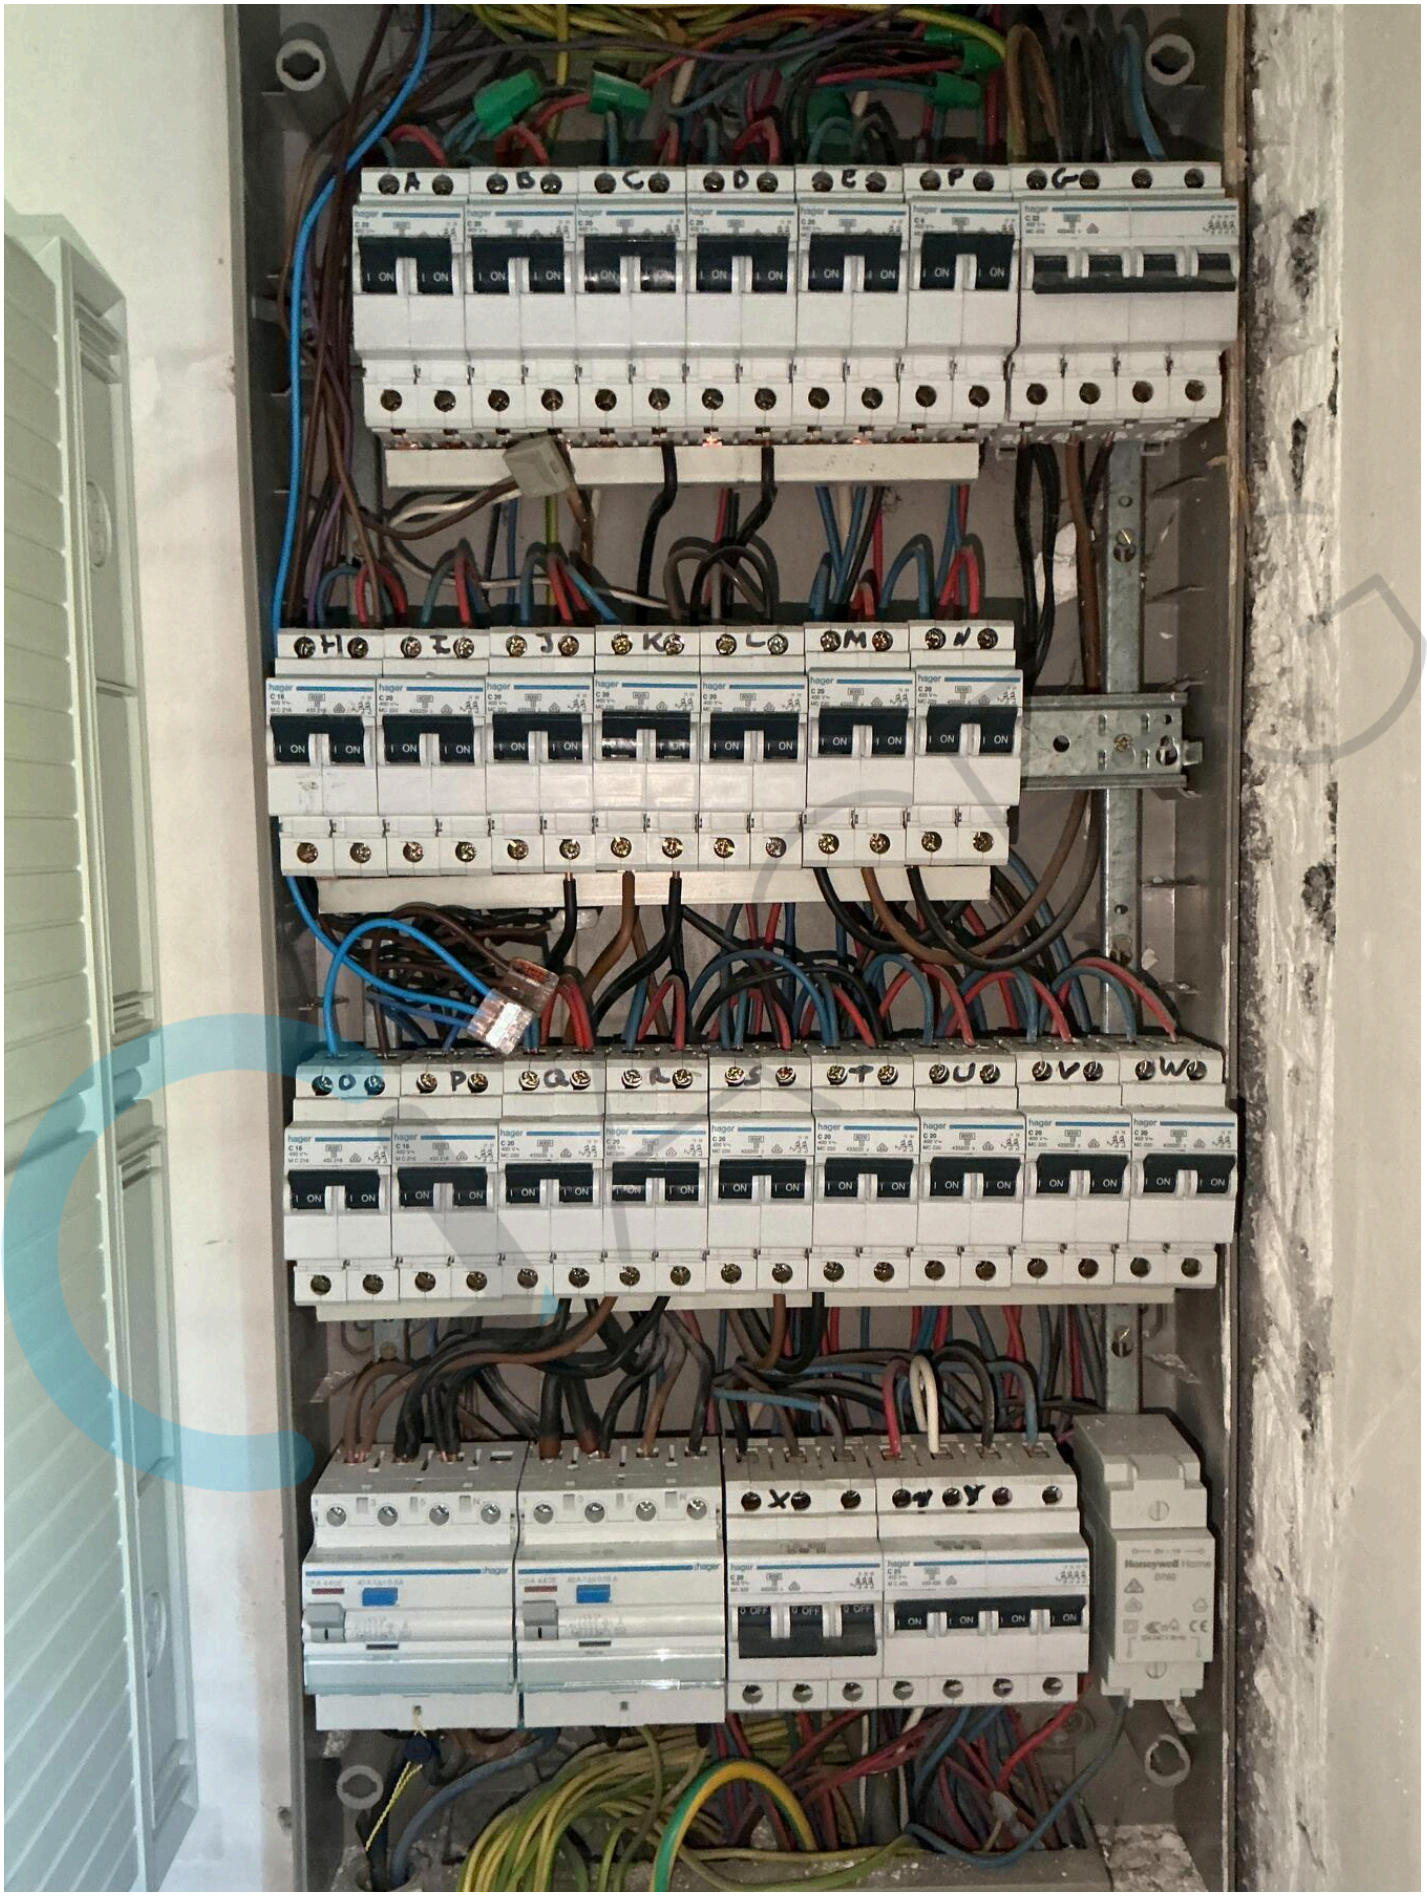
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
hager
ON
OFF

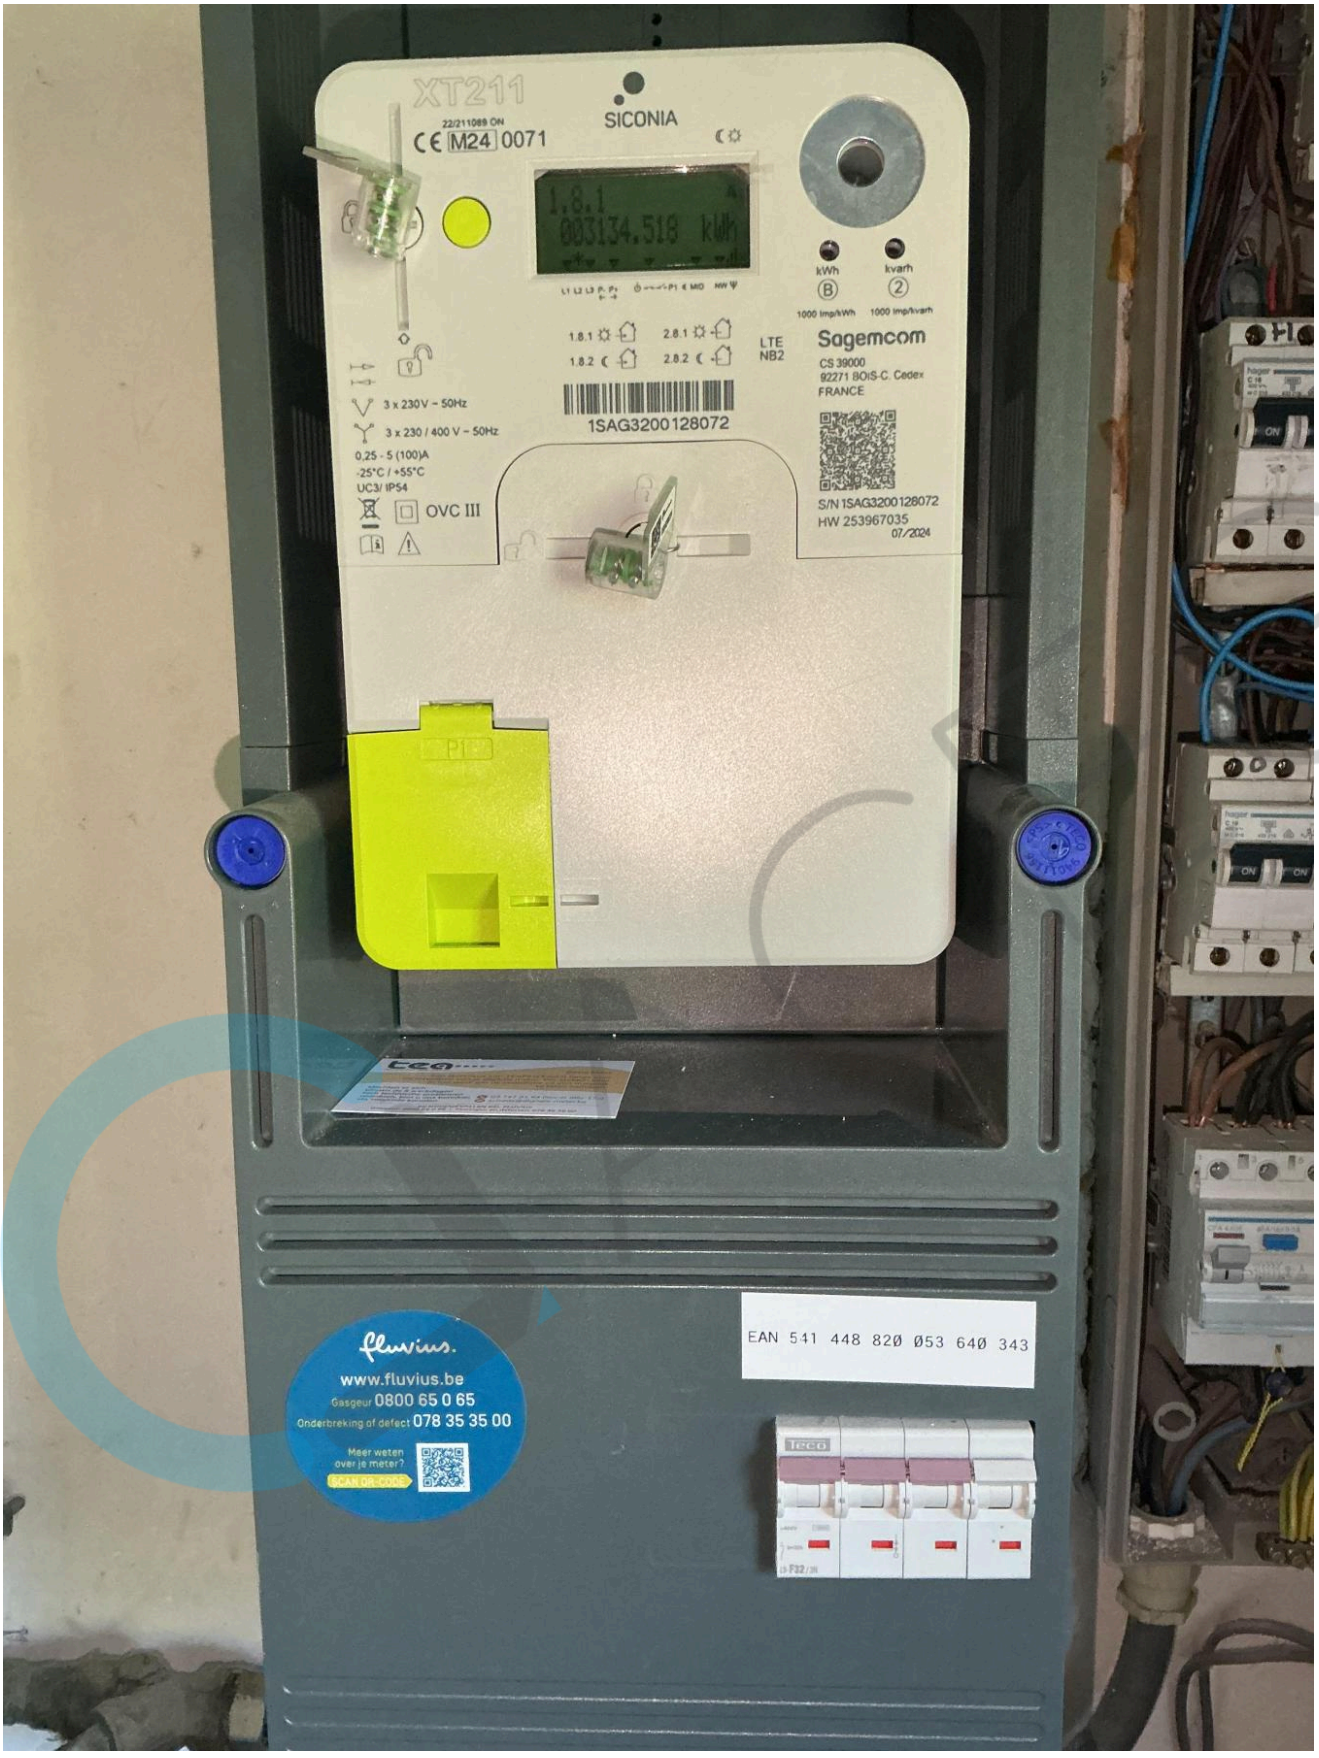
XT211
SICONIA
1.8.1
003134.518 kWh
kWh
kvarh
1000 Imp/kWh
1000 Imp/kvarh
LTE
NB2
Sagemcom
CS 39000
92271 BOIS-C. Cedex
FRANCE
3 x 230 V – 50Hz
3 x 230 / 400 V – 50Hz
0,25 - 5 (100)A
-25°C / +55°C
UC3/ IP54
OVC III
1SAG3200128072
S/N 1SAG3200128072
HW 253967035
07/2024
fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN DE CODE
EAN 541 448 820 Ø53 640 343


METREL
Aarde
10:45
Ra
2.27 Ω
Rc
0.0 kΩ
Rp
0.0 kΩ
Limiet(Ra)
30 Ω
L
PE
N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155


METREL
R iso
10:42
Riso
23.0 MΩ
Um 525 V
U iso 500 V
Type R iso L/L
Limiet(Riso) 500 kΩ
L PE N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155

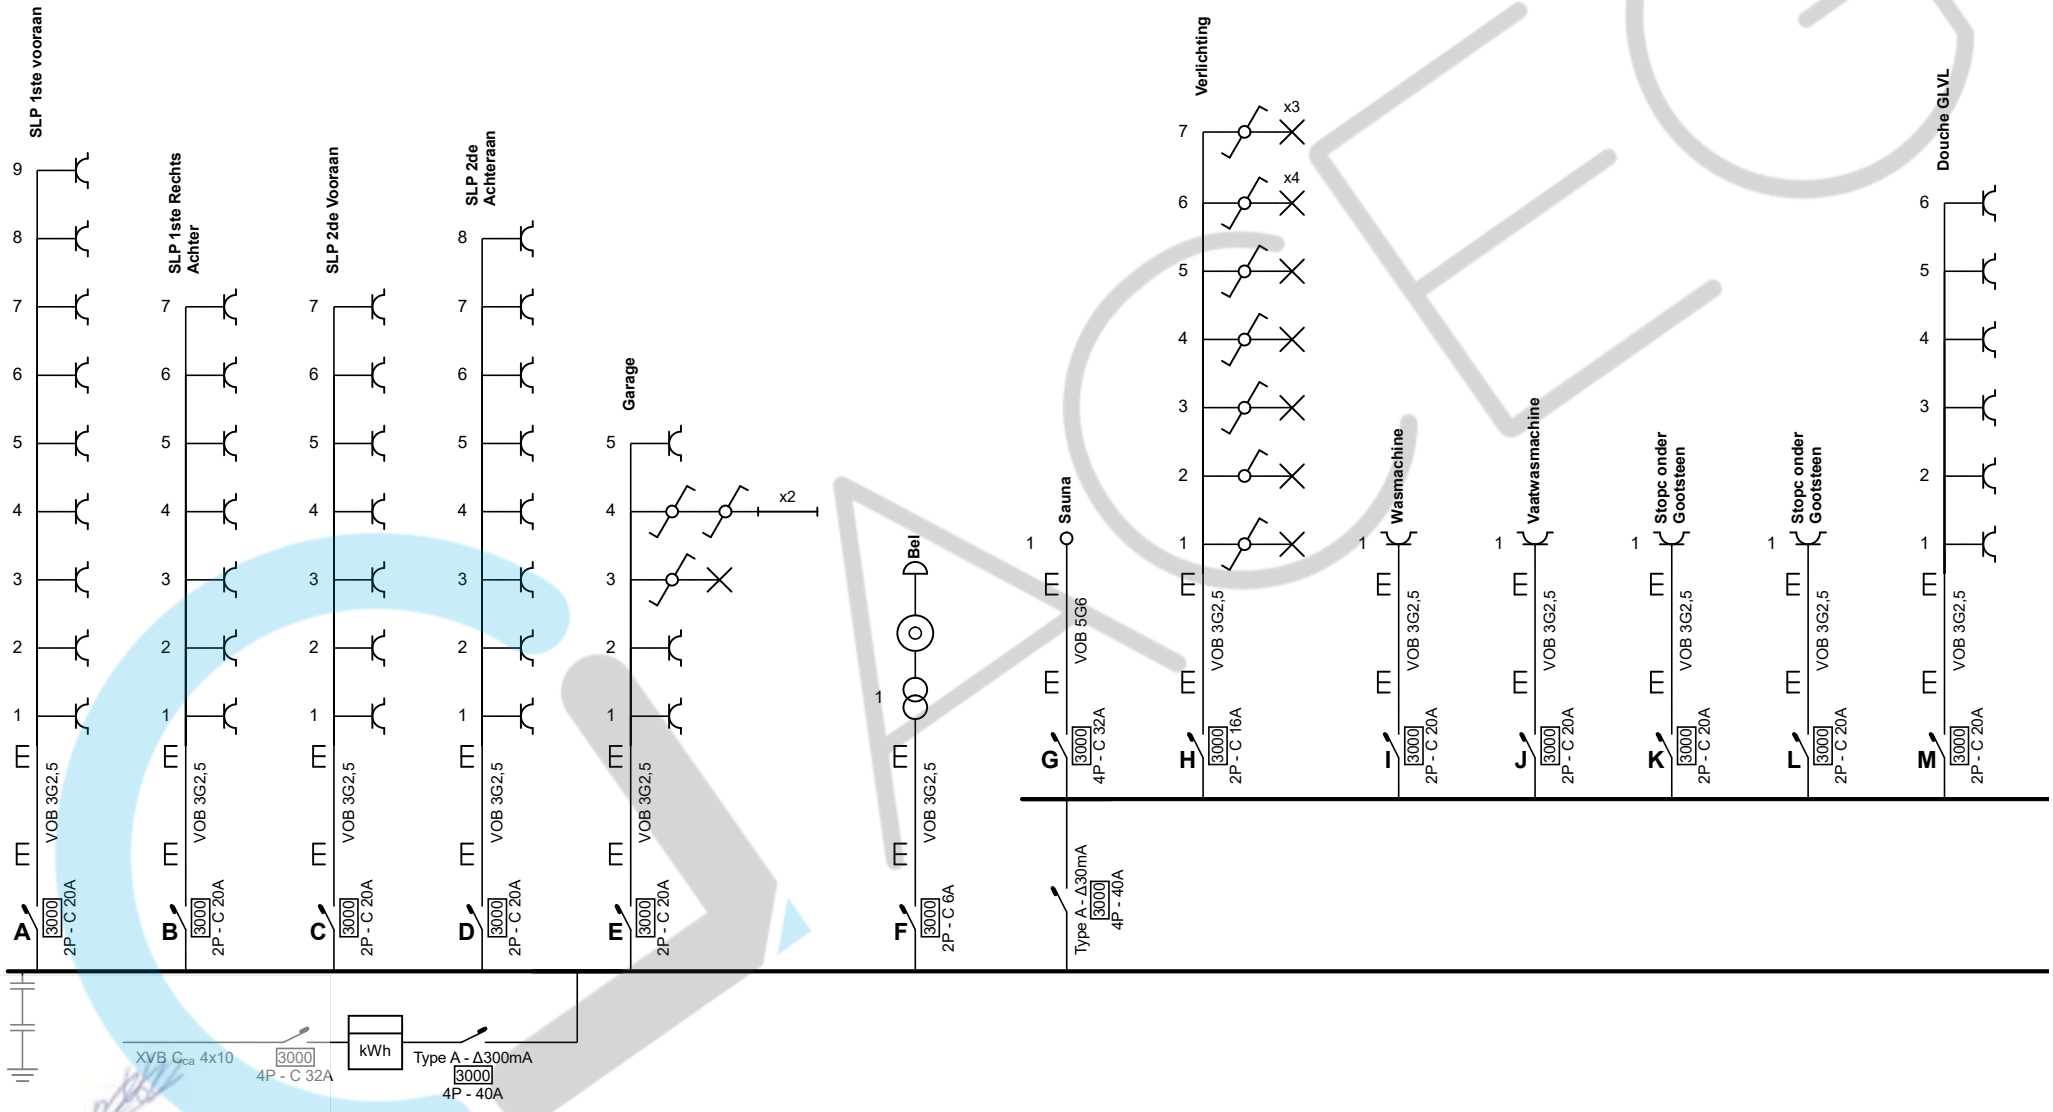

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

ACEG VZW - #402

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie

Poststraat 23A
9860 Balegem


EAN 541448820053640343

Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Eendraadschema

Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz

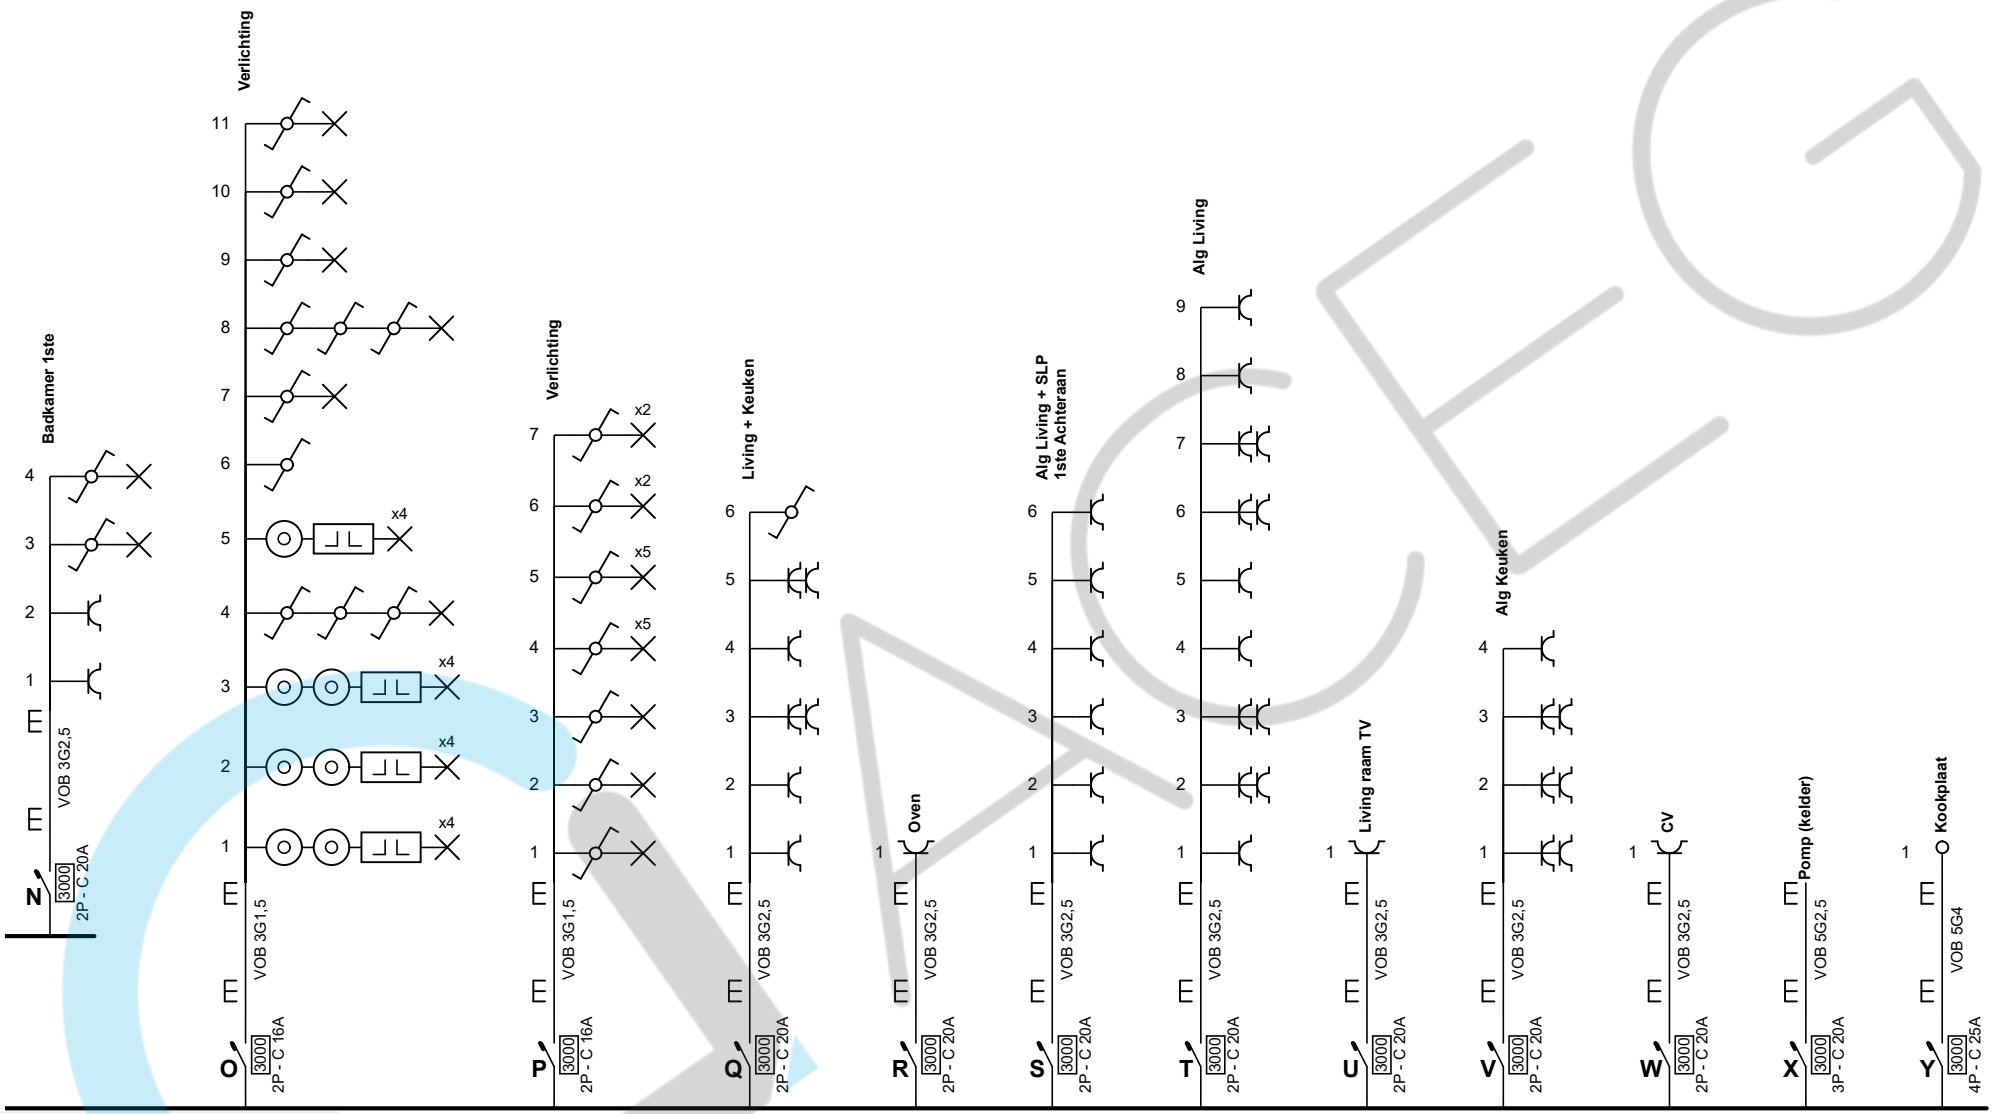

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

ACEG VZW - #402

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie


Poststraat 23A
9860 Balegem

EAN 541448820053640343

Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz

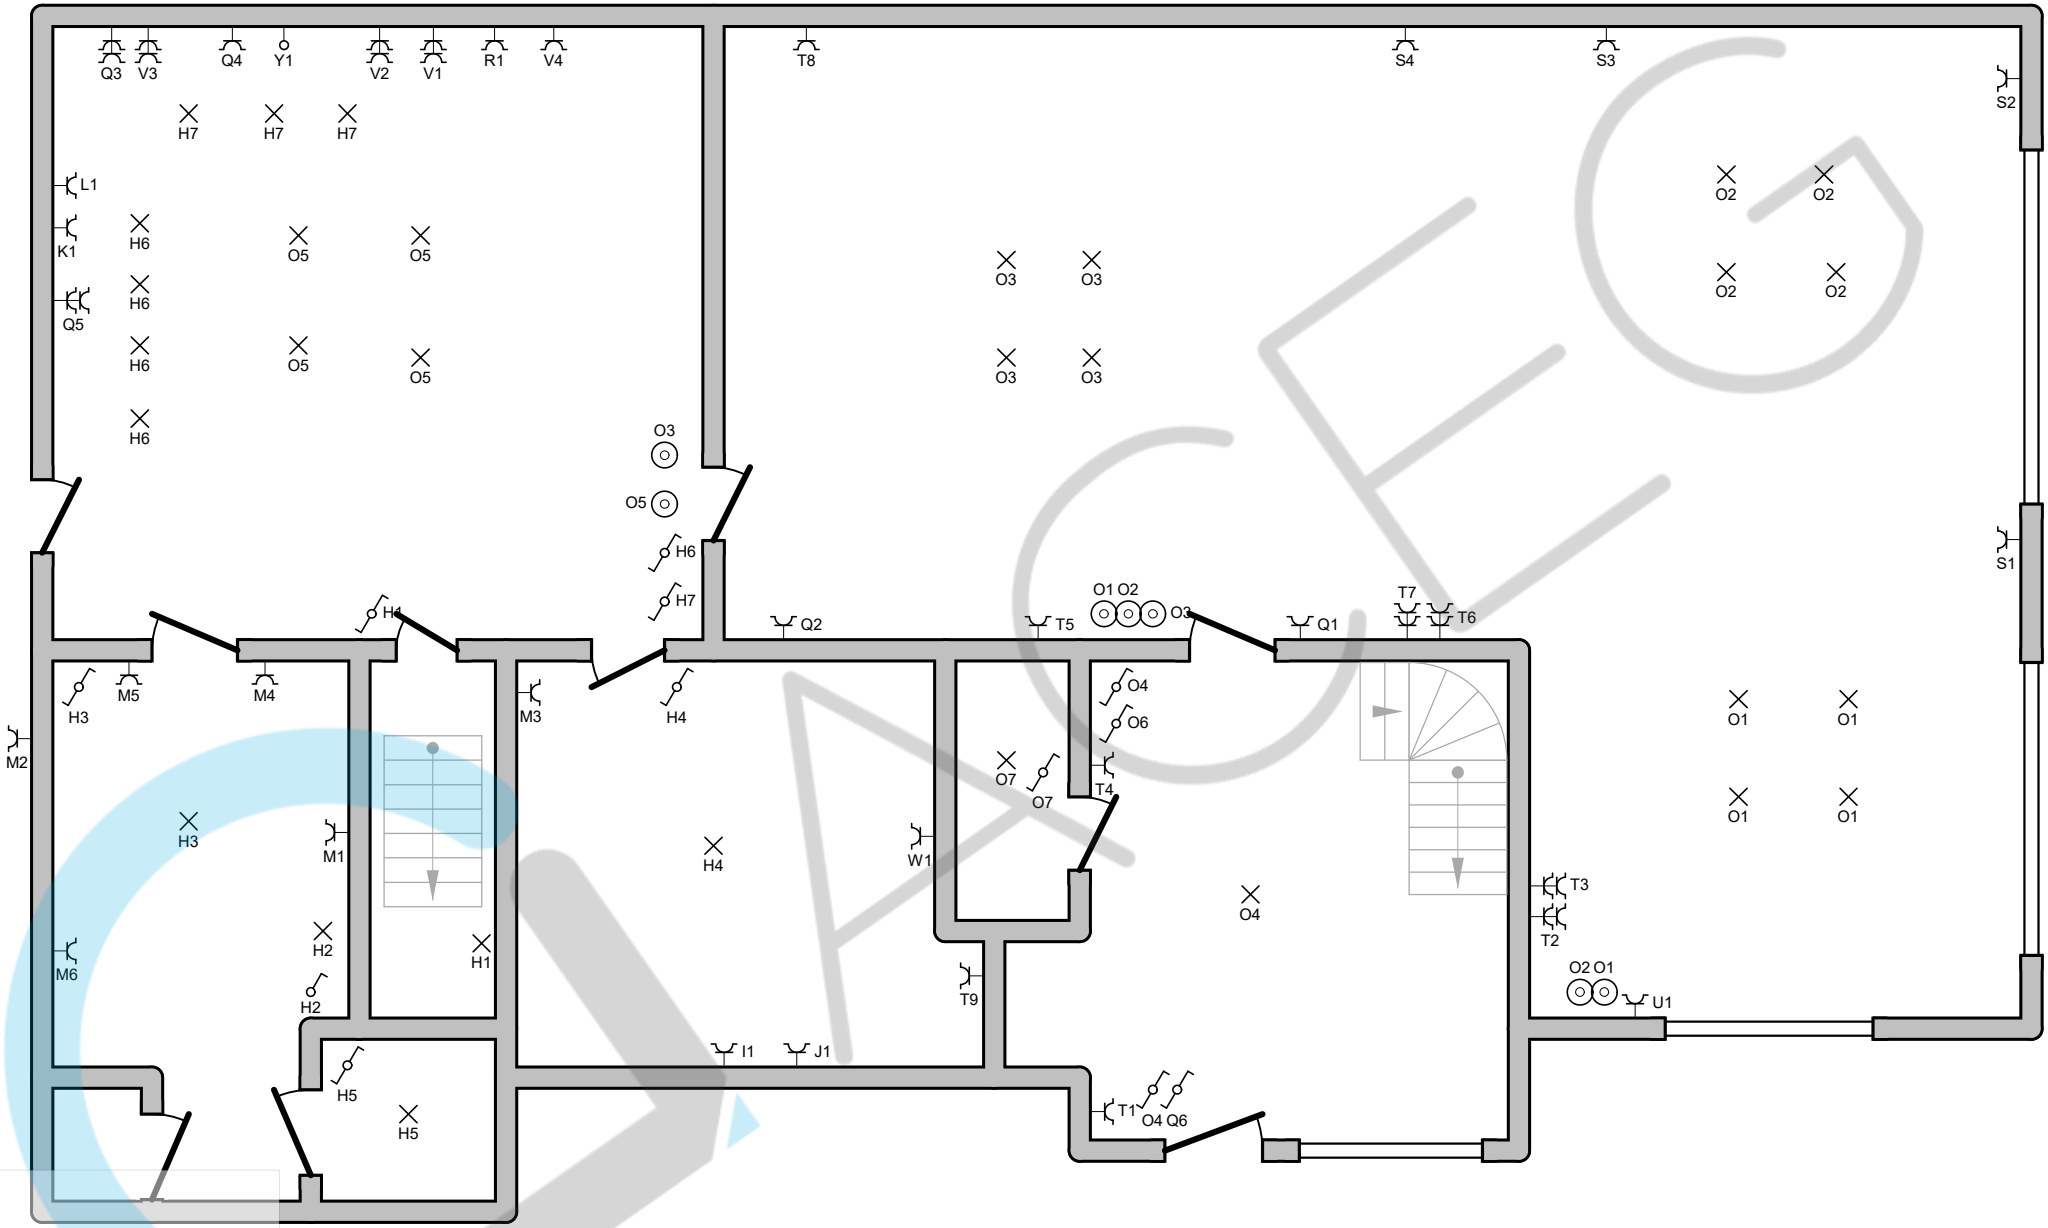

Gelijkvloers

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

ACEG VZW - #402

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie


Poststraat 23A
9860 Balegem

EAN 541448820053640343

Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz

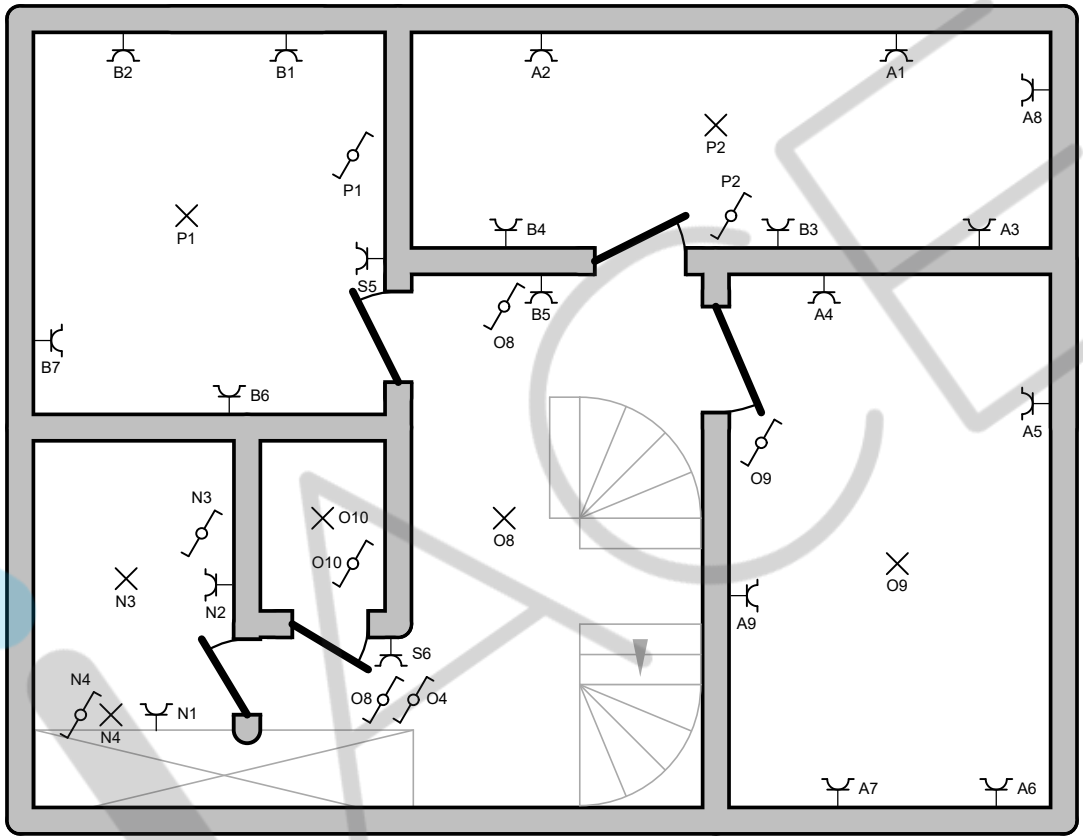

1ste Verdiep

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

ACEG VZW - #402

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie

Poststraat 23A
9860 Balegem

EAN 541448820053640343


Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Situatieplan


Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz

2de Verdiep

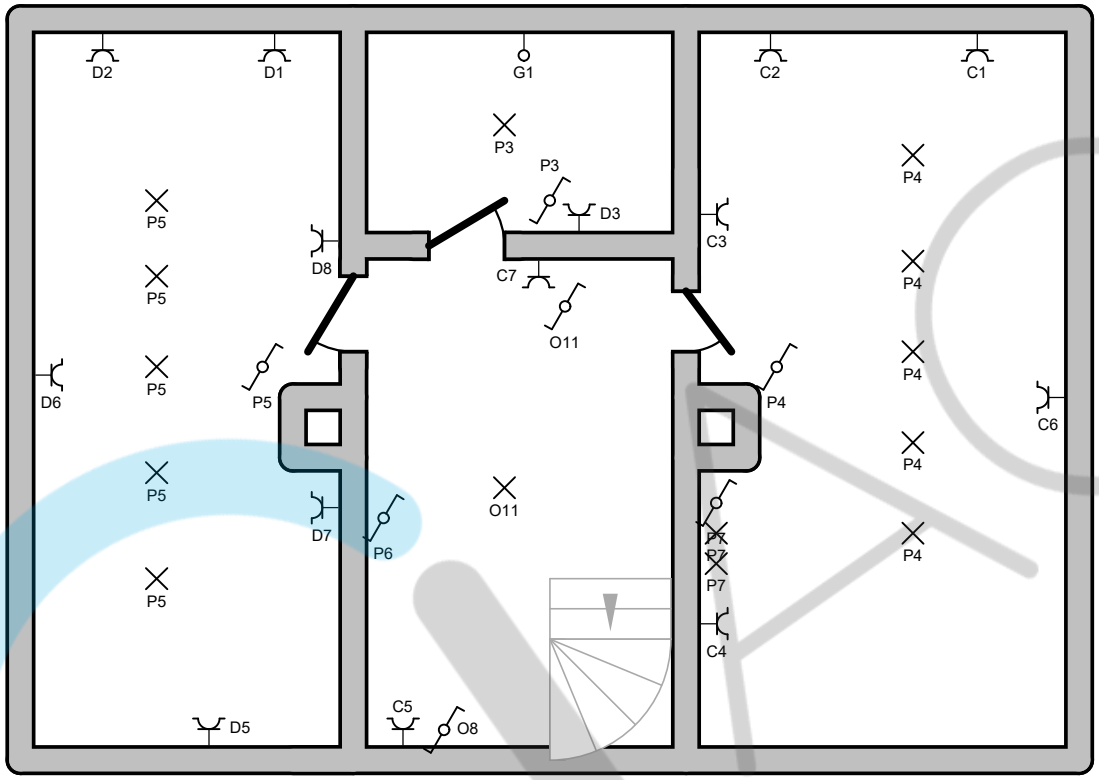

Zolder

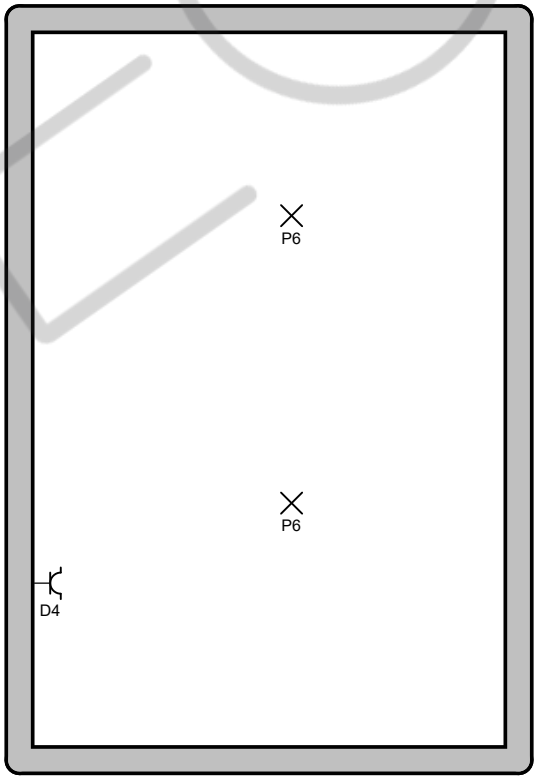

2de Verdiep + Zolder

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie

Poststraat 23A
9860 Balegem


EAN 541448820053640343

Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Situatieplan

Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz

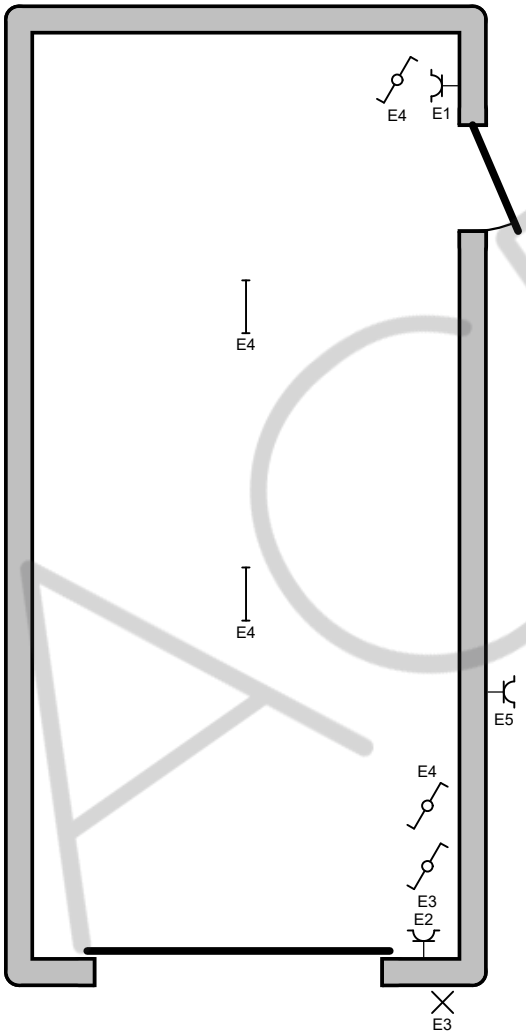

Garage

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

ACEG VZW - #402

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie

Poststraat 23A
9860 Balegem

EAN 541448820053640343

Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Situatieplan

Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz

A	SLP 1ste vooraan
B	SLP 1ste Rechts Achter
C	SLP 2de Vooraan
D	SLP 2de Achteraan
E	Garage
F	Bel
G	Sauna
H	Verlichting
I	Wasmachine
J	Vaatwasmachine
K	Stopc onder Gootsteen
L	Stopc onder Gootsteen
M	Douche GLVL
N	Badkamer 1ste
O	Verlichting
P	Verlichting
Q	Living + Keuken
R	Oven
S	Alg Living + SLP 1ste Achteraan
T	Alg Living
U	Living raam TV
V	Alg Keuken
W	CV
X	Pomp (kelder)
Y	Kookplaat

ACEG

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: +32 50 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

ACEG VZW - #402

13/08/2026

Plaats van de elektrische installatie

Poststraat 23A
9860 Balegem

EAN 541448820053640343

Installateur
Elektriciteitswerken Zutterman
Zandstraat 370
8200 Sint-Andries
Tel.: 0476 03 66 43
e-mail: arnozutterman@hotmail.com
BE0720758696

Datum: 16/07/2026

3 x 230V ~ 50Hz