

24 MODULES DENIM SC A /P 255 BB

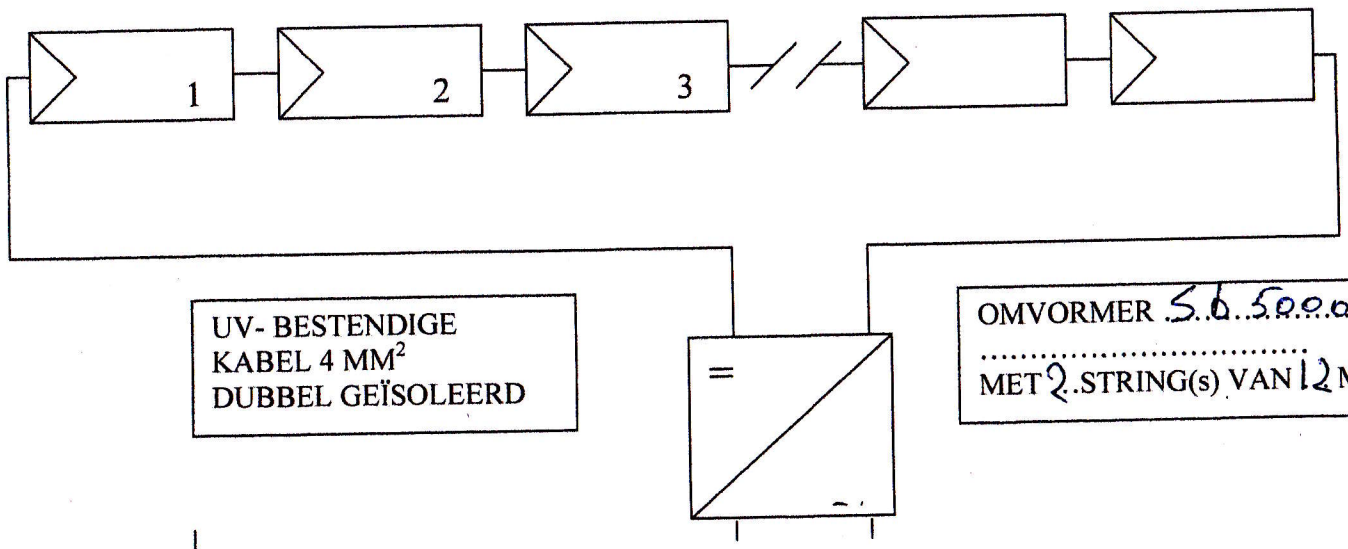

UV- BESTENDIGE
KABEL 4 MM²
DUBBEL GEÏSOLEERD

OMVORMER S.6.5000.TL21
.....
MET 2 .STRING(s) VAN 12 MOD.

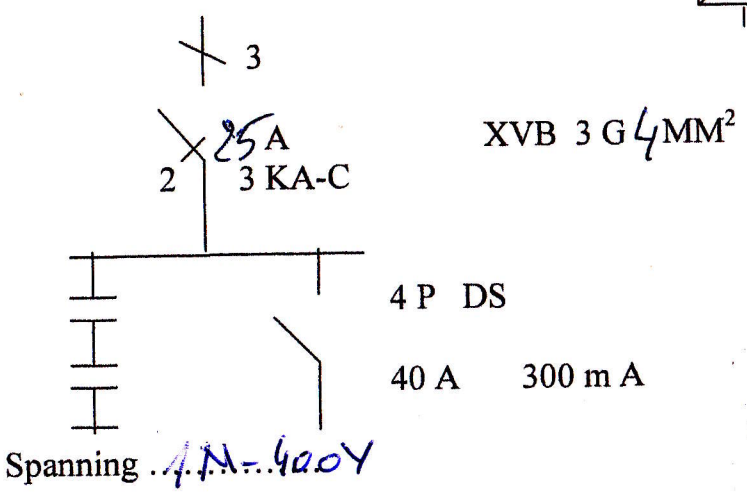

XVB 3 G 4 MM²

Spanning ..1.N.-.400V

Bouwheer:

KOCH MICHAEL
CALLEBAUT WEERLE
MUZIEKWEG 5
9890 SEMMERZAKE

Installateur:

BS Zonnepanelen comm.v
Bekaert Stefaan
Boerderijstraat 12
8720 Wakken
Tel: 09 388 71 37
Gsm: 0494 63 49 36

AFGEV. ERR. ORG

VINÇOTTE
Krist VANDEKEERE
Inspecteur Elektriciteit
Agent 2203

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P0203

BELAC 040-INSP N 098185

Resi code: 1

- ○ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- ○ Brabant tel.: 02 674 57 11
- ☒ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- ○ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : BS - Zonnepanelen	Naam, voornaam : Kock Michael	Idem
Ident. Kaart nr. :	Adres : Muziekweg 5	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 9890 Schoonbeke	
	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○

☒ Art 270	○ ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271 bis	① Wooneenheid	
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid	
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ Gemeenschappelijke delen	
○ Art 276 : verzwaring	○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			○ Art ...	○ Art	④ Werkeenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie : PV-installatie

Gegevens verdeler	EAN 5 4 1 4 4 8 8 6 0 0 0 3 5 1 5 6 1 1 ○ EAN niet meegedeeld	○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 33271142 meterstand dag : 20438 nacht : 18446	○ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	nr. : ..... meterstand : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☒230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	☒ aardingslus ○ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : .....2 X 16 mm² - Type : ..... VOB.....	○ .....
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 1
	Omvormer SB 5000 TL-21 Sn nr 2130395710 PAC = 4,6 kW - Imax 6000 A	
	groene stroomteller : 30 kWh Sn nr 8261112L CE M15 0051	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	○ Montage	○ Toestellen	○ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 5,4 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau > 0,5 MΩ		○ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit		☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ○ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**	
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**	
Opmerkingen ○ **Nihil**	- Enkel de PV-installatie valt onder dit controlebezoek - 24 modules van 255 wp = Piekvermogen = 6,12 kW

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 5/02/2041 (*)
☒ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Vandebeere K Agent nr. : 1203 Datum : 05/02/2016

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : ..... ☒ Eéndraadsschema('s) : ..... ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.